



— 発行 —  
下関市防災協会  
下関市岬之町 17-1  
Tel. 083-233-9114



— 監修 —  
下関市消防局  
予 防 課

# 秋の火災予防運動実施

11月9日(金)～11月15日(木)

## 重点推進項目

- 住宅防火対策の推進
- 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進
- 放火火災防止対策の推進
- 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
- 製品火災や電気火災、 燃焼機器による火災防止に向けた取組の推進
- 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導の徹底
- 野焼き火災や林野火災等予防対策の推進



これから次第に寒さが増してくる中、暖房器具等の火気を使用する機会が多くなるため、火災発生の危険性が高くなります。

このため、11月9日から一週間「秋の火災予防運動」が全国的に実施されます。

自分の職場や家庭が火災になると思っている人はいませんが、火災はちょっとした油断や不注意から発生しています。


会員事業所におかれましても、この機会を通じて職場の防火を推進していただくため、防火管理者等が中心となって次の事項を励行し、火災のない明るい職場づくりに努めましょう。

- 消火、通報、避難訓練の実施
- 火気使用設備、消防用設備等の点検整備
- 階段や通路などの避難経路の安全確保
- 全従業員に対する防火教育

平成30年上半期


# 下関市火災発生概要

火災発生状況

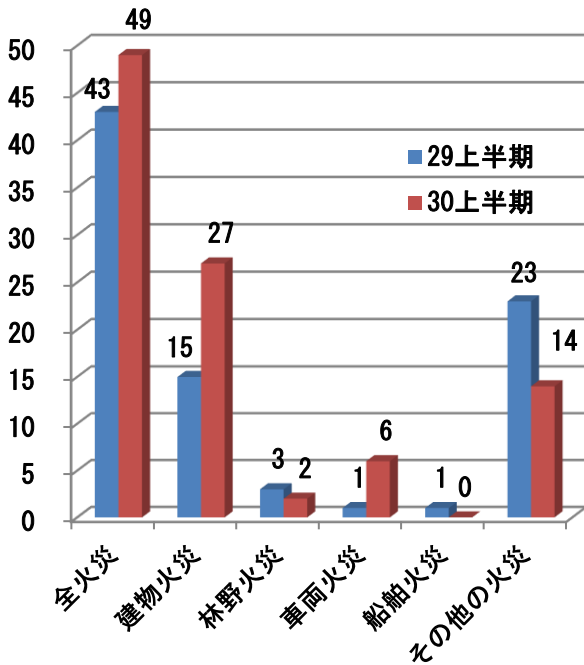

\* その他の火災とは、建物・林野・車両・船舶・航空機以外の火災で空地や田畑の雑草、電柱、ゴミ類等を焼損したものの。

原因別出火件数

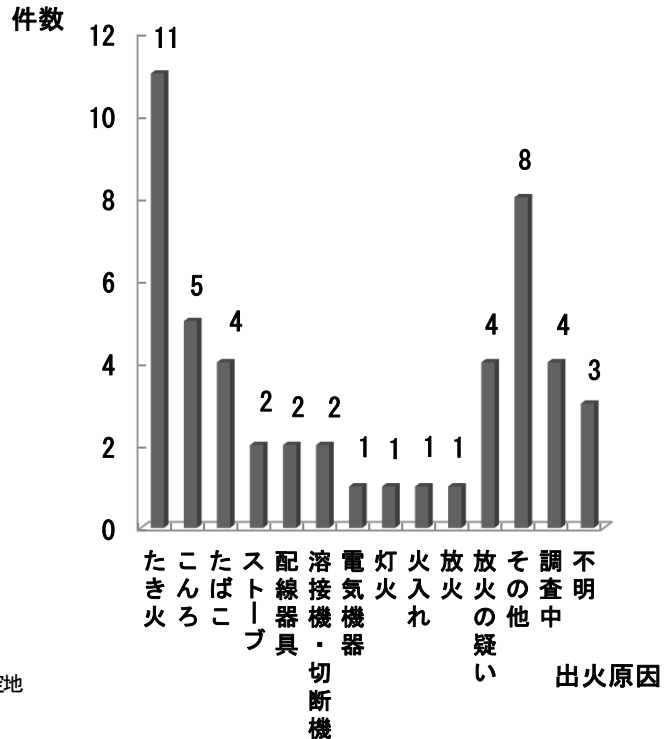

**スプレー缶製品の  
取扱いに注意!**

◎スプレー缶の誤った取扱いによる火災が、下関市内でも本年中に3件発生しています!

- ・屋内の火気の近くでスプレー缶に穴を開けたため、噴出したLPガスに引火した。
- ・石油ファンヒーターの温風吹出口前に、スプレー缶（殺虫剤）を置いていたため、過熱され内圧が上昇し破裂、可燃性ガスが漏れ、石油ファンヒーターの火が引火した。


- \* スプレー缶製品の使用前に、記載されている注意事項等を必ず確認する。
- \* 高温となる場所や直射日光と湿気を避けて保管し、厨房・暖房器具等の火気の付近では使用しない。
- \* 下関市でスプレー缶を廃棄する場合は、必ず中身を使い切り、火気のない通気性の良い屋外で穴をあけ、指定するごみの分別区分で廃棄する。

# 平成 29 年中の危険物に係る事故の概要(全国)

## ● 危険物施設における火災・流出事故発生件数及び危険物施設数の推移


危険物施設における火災及び流出事故件数は平成 19 年の 603 件（火災 169 件、流出 434 件）をピークとし、その後はほぼ横ばいの状況が続いています。平成 29 年中の事故件数については、火災事故が 195 件（前年 215 件）と減少し、流出事故が 369 件（前年 356 件）に増加、合計が 564 件（前年 571 件）となり、前年に比べて 7 件減少しています。

また、火災事故のうち、死者が発生する等の重大事故は 9 件、流出事故のうち、河川等の事業所外へ広範囲に流出する等の重大事故は 80 件発生しています。

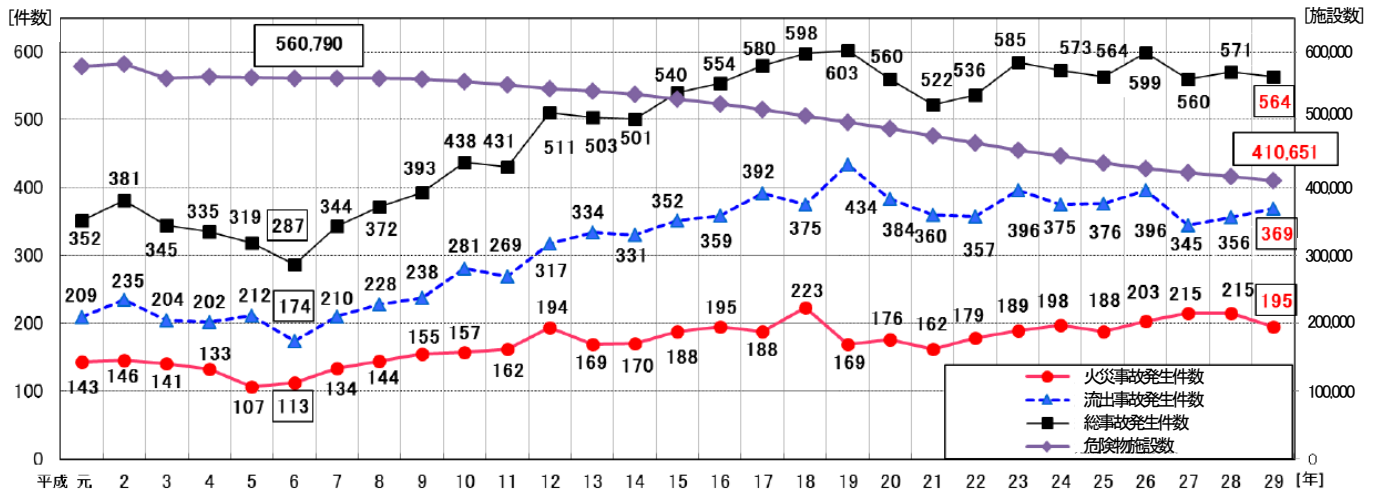

(注) 事故発生件数の震度 6 弱以上（平成 8 年 9 月以前は震度 6 以上）の地震により発生した件数を除いています。

## ● 平成 29 年中の危険物施設における火災・流出事故の発生要因

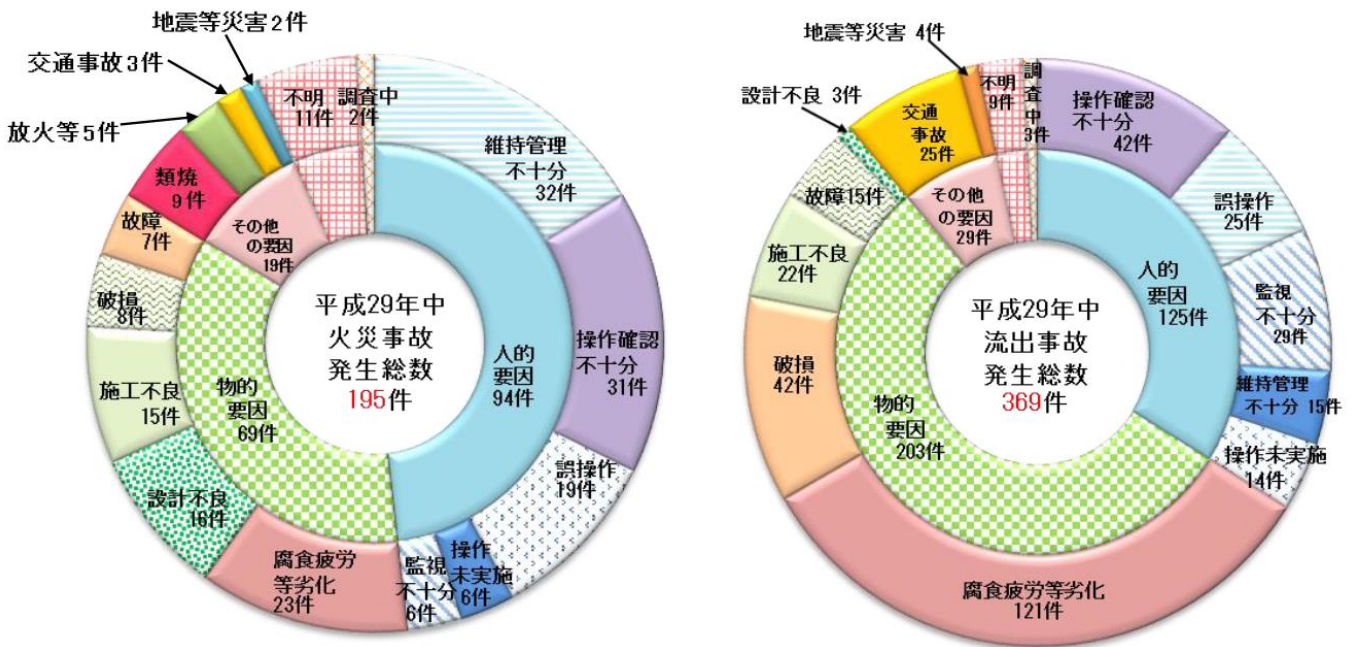

## ● 危険物事故防止対策

- 1 保安教育の充実による人材育成・技術の伝承**  
原理原則の理解 (know-why)、事故事例や良好事例の共有、活用方策の確立等が重要。
- 2 想定される全てのリスクに対する適時・適切な取組**  
各部門間の連携強化。リスクアセスメントによる適切な対応・事故の未然防止が重要。
- 3 企業全体の安全確保に向けた体制作り**  
経営層が安全優先の方針を社内に発信し、安全確保方策が実施される体制を整備する。
- 4 地震・津波対策の推進**  
事前、事後の地震・津波対策の検討。避難場所、避難経路の確認。

# 平成30年下関市消防操法大会開催！



去る7月21日(土)、下関市消防局において「下関市消防操法大会」が開催されました。

この大会は、消防団員や自衛消防隊員が火災現場において消火活動を迅速に行うための基本となる消防操法を競技として公開するものです。

消防団17チーム、会員事業所から自衛消防隊10チームが出場し、連日積み重ねてきた訓練の成果を競いました。

成績は次のとおりです。

## 【ポンプ車操法の部】

優勝 彦島製錬自衛消防隊  
準優勝 下関三井化学自衛消防隊

## 【小型ポンプ操法の部】

優勝 コベルコ鋼管株式会社Aチーム  
準優勝 コベルコ鋼管株式会社Cチーム  
第3位 株式会社ブリヂストン下関工場



▲ 彦島製錬自衛消防隊



▲ コベルコ鋼管株式会社

\*\*\*\*\*

### 電子メール送信のお願い

下関市防災協会では、今後の資料提供等にメールを活用しております。会員事業所様のメールアドレスを把握するため、当協会宛にメール送信をお願いしております。

メール送信のお済でない事業所については、事業所名を入れてメールの送信をお願いします。

[sbk2339114@chic.ocn.ne.jp](mailto:sbk2339114@chic.ocn.ne.jp)

### 事務局たより

#### ☆会費納入のお願い

会員の皆様方のご協力を得まして今年度の事業を進めていますが、今年度の会費が未納となっている事業所につきましては、お早めに納入していただきますようお願い申し上げます。

#### 《振込先》

協会にお問い合わせをお願いいたします。

下関市防災協会

TEL 233-9114